COMPAÑIA CERTIFICADA TÜV ISO 9001

PIROSTATO IT-17 CON REGULACIÓN

- Para el control de la temperatura de los gases de combustión en la chimenea de la caldera.
- Al superar los gases de salidad el límite legal de temperatura (240°C) se corta el generador de calor (caldera).
  Nota: Superados los 240°C el rendimiento de la caldera no es el adecuado, y además se incrementa la emisión de contaminantes al medio ambiente.
- Dotado de termostato con regulación hasta 300°C, termómetro y rearme manual, local y a distancia.
- Capilares de 1 y 3 Mtrs. con vaina de 200 mm en acero inoxidable.
- Posibilidad de fabricación en diferentes tensiones 12, 24, 48 vca / vcc y 130, 230 vca.
- Gama alta temperatura con termostato de 200°C a 600°C y con todas las prestaciones del modelo básico.
- Salida relé libre de tensión con la posibilidad de realizar maniobras adicionales.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

CONEXION A

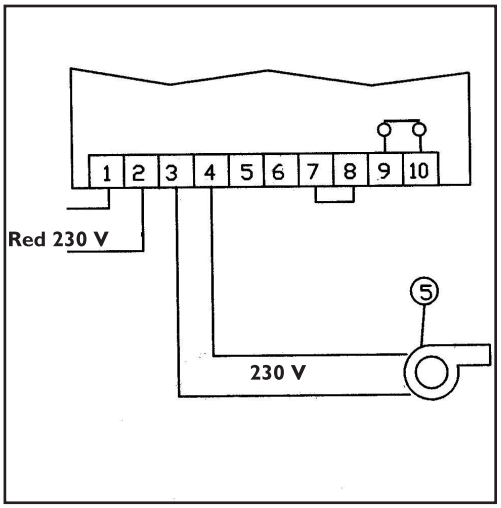

CONEXION B

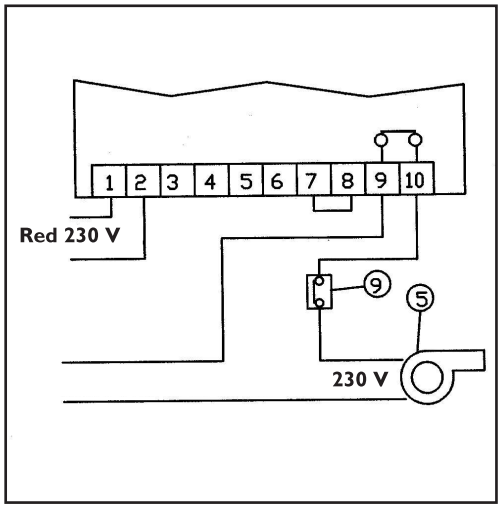

Por regleta 5-6 repetimos la luz de bloqueo a distancia.
Por la regleta 7-8 repetimos el pulsador de rearme (n/c) a distancia, quitando el puente.

IPP-3129

Grupo Inpro
INPRO
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.

C/ Invierno, 4-10
Políg. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Tel.: (+34) 918 719 294
Fax: (+34) 918 719 256
info@inprosa.net
www.inprosa.net

COMPAÑIA CERTIFICADA TÜV ISO 9001

PIROSTATO DE REGULACIÓN FIJA

- Para el control de la temperatura de los gases de combustión en la chimenea de la caldera.
- Al superar los gases de salidad el límite legal de temperatura (240°C) se corta el generador de calor (caldera).

  Nota: Superados los 240°C el rendimiento de la caldera no es el adecuado, y además se incrementa la emisión de contaminantes al medio ambiente.
- Capilares de 1 y 3 Mtrs. con vaina de 200 mm en acero inoxidable.
- Corte directo de la combustión de la caldera.
- Rearme manual, local y a distancia.
- Termostato fijo de corte a 240°C.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

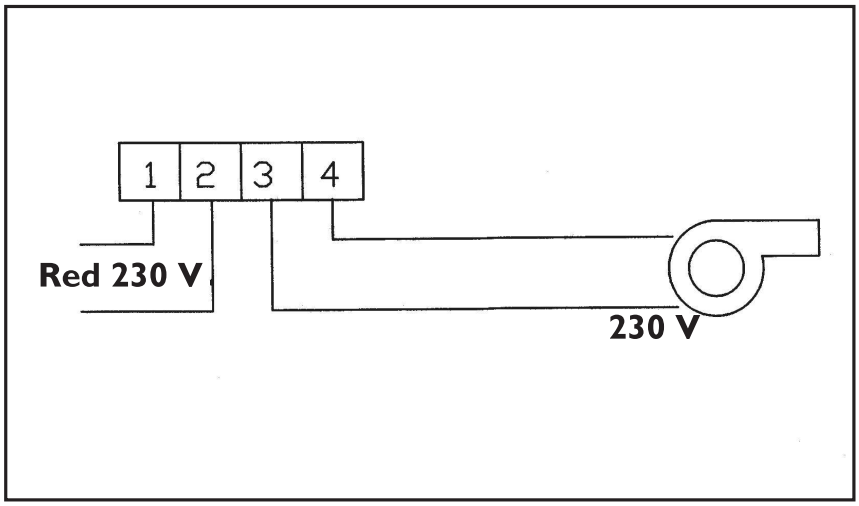

Grupo Inpro
INPRO
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.

C/ Invierno, 4-10
Políg. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Tel.: (+34) 918 719 294
Fax: (+34) 918 719 256
info@inprosa.net
www.inprosa.net